

APPROCHE A VUE

Visual approach

Transport public à la demande
Common carriage on request

BORDEAUX ROBERT PICQUE

Hôpital militaire / Military hospital


AD 3 APP 01

07 DEC 17

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
|  | ALT : 62 (2 hPa) | VAR : 1°W (10) |
| | LAT : 44 48 00 N | |
| | LONG : 000 34 27 W | |

TWR : MERIGNAC Tour / Tower 118.3
COM : NIL

EN SURFACE / ABOVE GROUND
ZONE HOSTILE HABITEE / INHABITED HOSTILE AREA
SOUS CATEGORIE HB / HB SUBCATEGORY

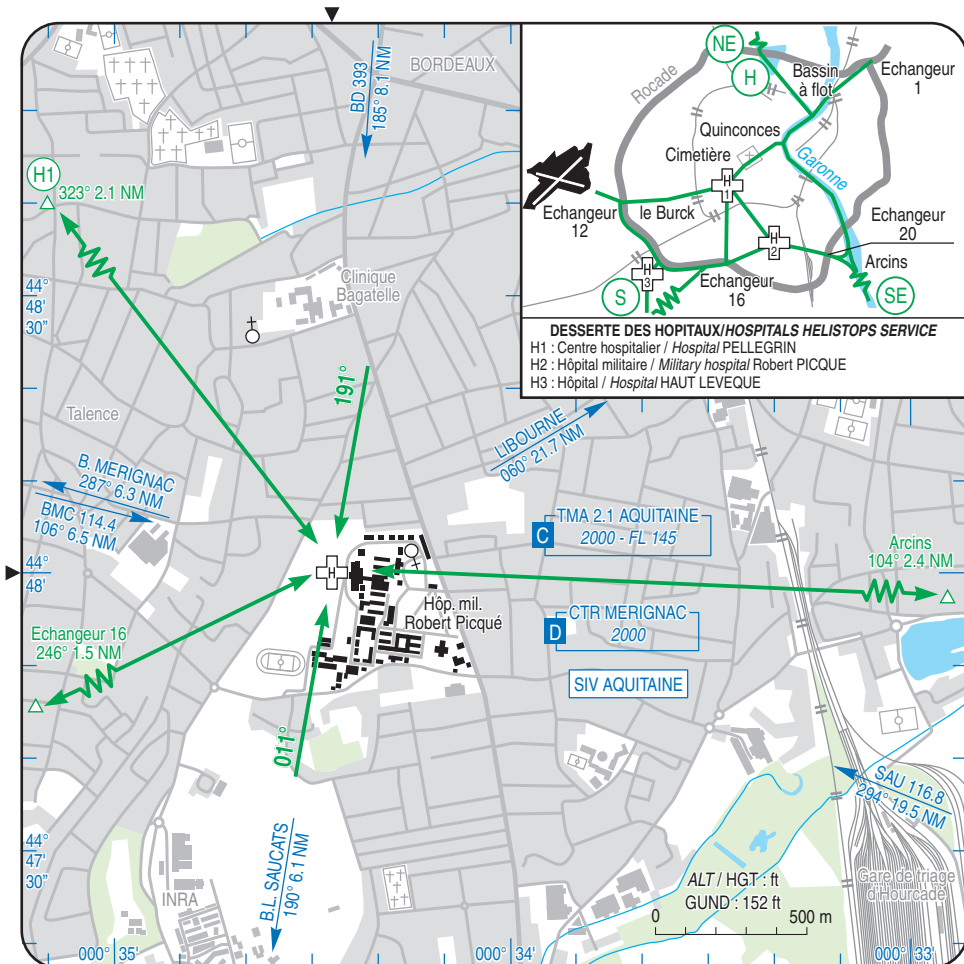

CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :

Pente / Slope : 4.5%

Pour ATT : PPR PN 20 min MNM / For LDG : PPR PN 20 min MNM ☎ 05 56 84 73 13

Condition météo / Weather conditions : voir/see AD 3 LFBF TXT.

Utilisation de nuit / Night use : oui/yes

Utilisation en IFR / IFR use : non/no

HEL de référence / Reference HEL : HEL LHT ≤ 18 m - Masse MAX : 10t / overall length ≤ 18 m and MAX weight 10t

Classe de performances / Performances class : Trouée / Funnel NE : 1 - Trouée / Funnel SW : 1, 2 en SMUH

BORDEAUX ROBERT PICQUE


Hôpital militaire / Military hospital

AD 3 ATT 01


ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

07 DEC 17

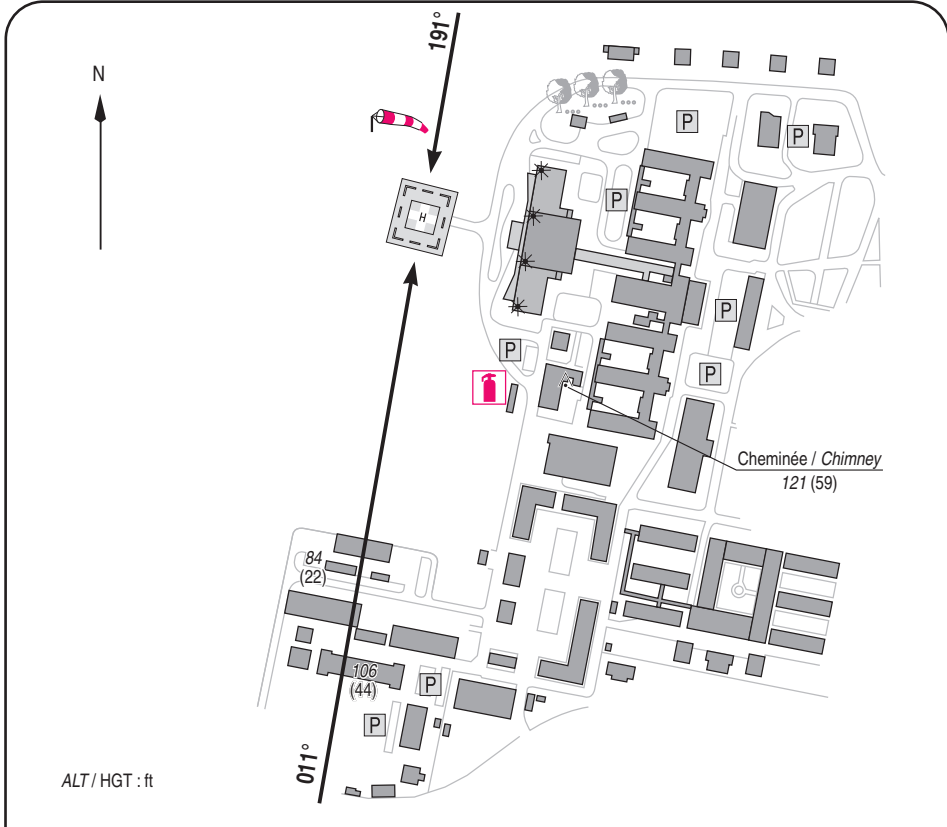

ALT / HGT : ft

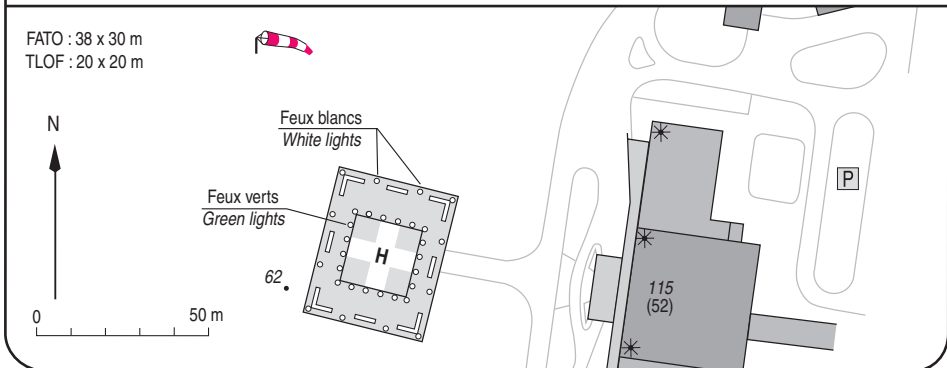

FATO : 38 x 30 m
TLOF : 20 x 20 m

- 1 - **Exploitant / Operator** : Hôpital d'instruction des armées Robert Picqué ☎ 05 56 84 73 13 FAX : 05 56 04 17 90
- 2 - **CAA** : DSAC Sud-Ouest (Voir / See GEN)
- 3 - **AVT** : NIL
- 4 - **RFFS** : 1 extincteur poudre/powder fire extinguisher : 250 kg
2 extincteurs/fire extinguishers CO2 : 10 kg

- 5 - **Police - Douanes / Police - Customs** : NIL
- 6 - **Hangars disponibles / Available hangars** : NIL
- 7 - **Réparations / Repairs facility** : NIL
- 8 - **Type de surface / Surface** : béton /concrete
- 9 - **Force portante / Strength** : 10 t