

APPROCHE A VUE

Visual approach

Transport public à la demande
Common carriage on request

LYON LA SAUVEGARDE

Centre hospitalier/Hospital

AD 3 APP 01


08 NOV 18

	ALT : 906 (33 hPa) LAT : 45 47 20 N LONG : 004 47 13 E	VAR : 1°E (15)
---	---	----------------

FIS : LYON Information 135.200

COM : NIL

EN TERRASSE / TERRACED
 ZONE HOSTILE HABITEE / INHABITED HOSTILE AREA
 SOUS CATEGORIE HB / HB SUBCATEGORY

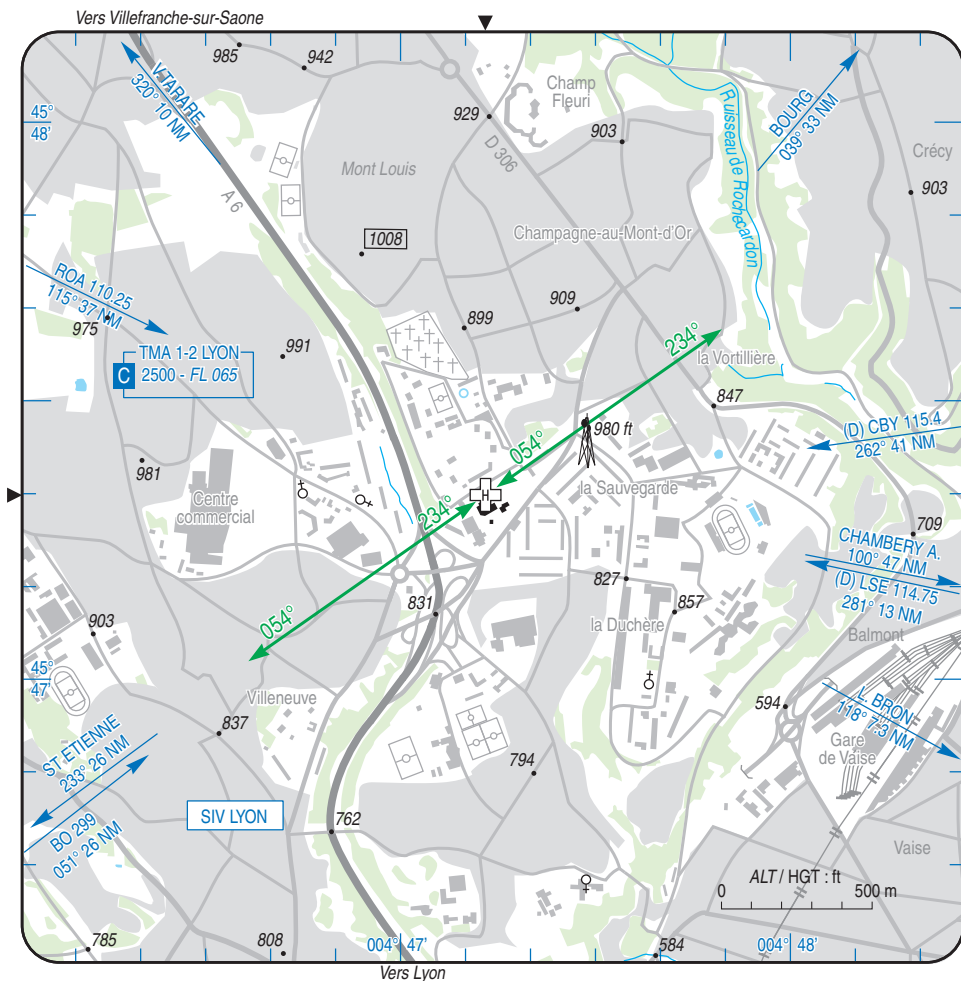

CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :



Utilisation de nuit /Night use : oui /yes

Utilisation en IFR /IFR use : non /no

HEL de référence /Reference HEL : EC 135

Classe de performances /Performances class : 1

08 NOV 18

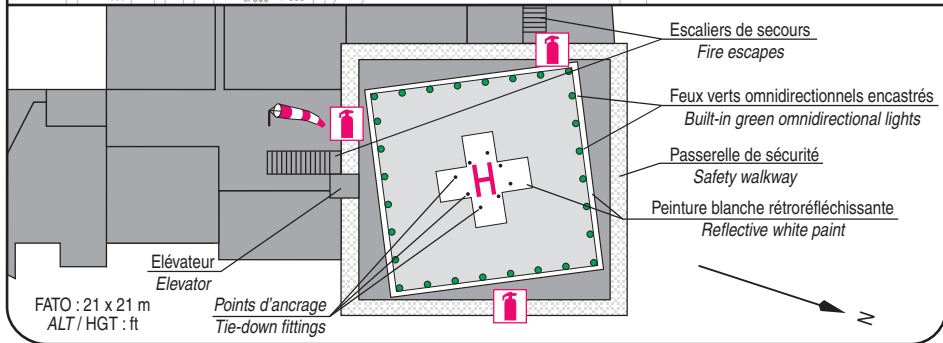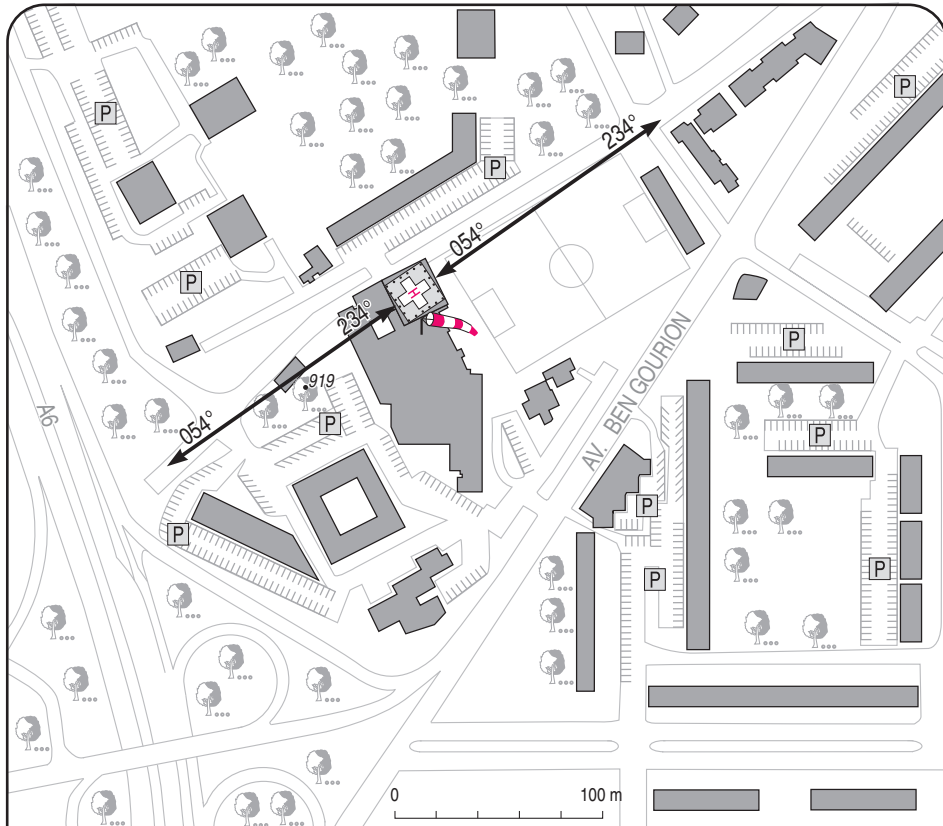

Elevateur
 Elevator
 FATO : 21 x 21 m
 ALT / HGT : ft

Points d'ancrage
 Tie-down fittings

1 - Exploitant / Operator :

Clinique de la Sauvegarde ☎ 04 72 17 17 93

2 - CAA : SNA-Centre Est (Voir / See GEN)

3 - AVT : NIL

4 - RFFS : 3 extincteurs sur roues 50L poudre et 1 extincteur haute pression / 3 wheeled powder fire extinguishers 50L and 1 high pressure fire extinguisher

5 - Police - Douanes / Police - Customs : NIL

6 - Hangars disponibles / Hangar available : NIL

7 - Réparations / Repairs facility : NIL

8 - Type de surface / Surface : résine / resin

9 - Force portante / Strength : 4.3 t

LYON LA SAUVEGARDE CENTRE HOSPITALIER

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION

Les informations ci-dessous seront intégrées dans un prochain amendement
The following information with a permanent matter will be published in a next AMDT

Page	Mise à jour	Update
APP 01	FREQ : FIS : LYON Information : 135.200 ATIS BRON : 128.130 TWR BRON : BRON Tour : 118.100 AFIS BRON : BRON Information : 118.100	<i>FREQ :</i> <i>FIS : LYON Information : 135.200</i> <i>ATIS BRON : 128.130</i> <i>TWR BRON : BRON Tower : 118.100</i> <i>AFIS BRON : BRON Information : 118.100</i>